


CZNA

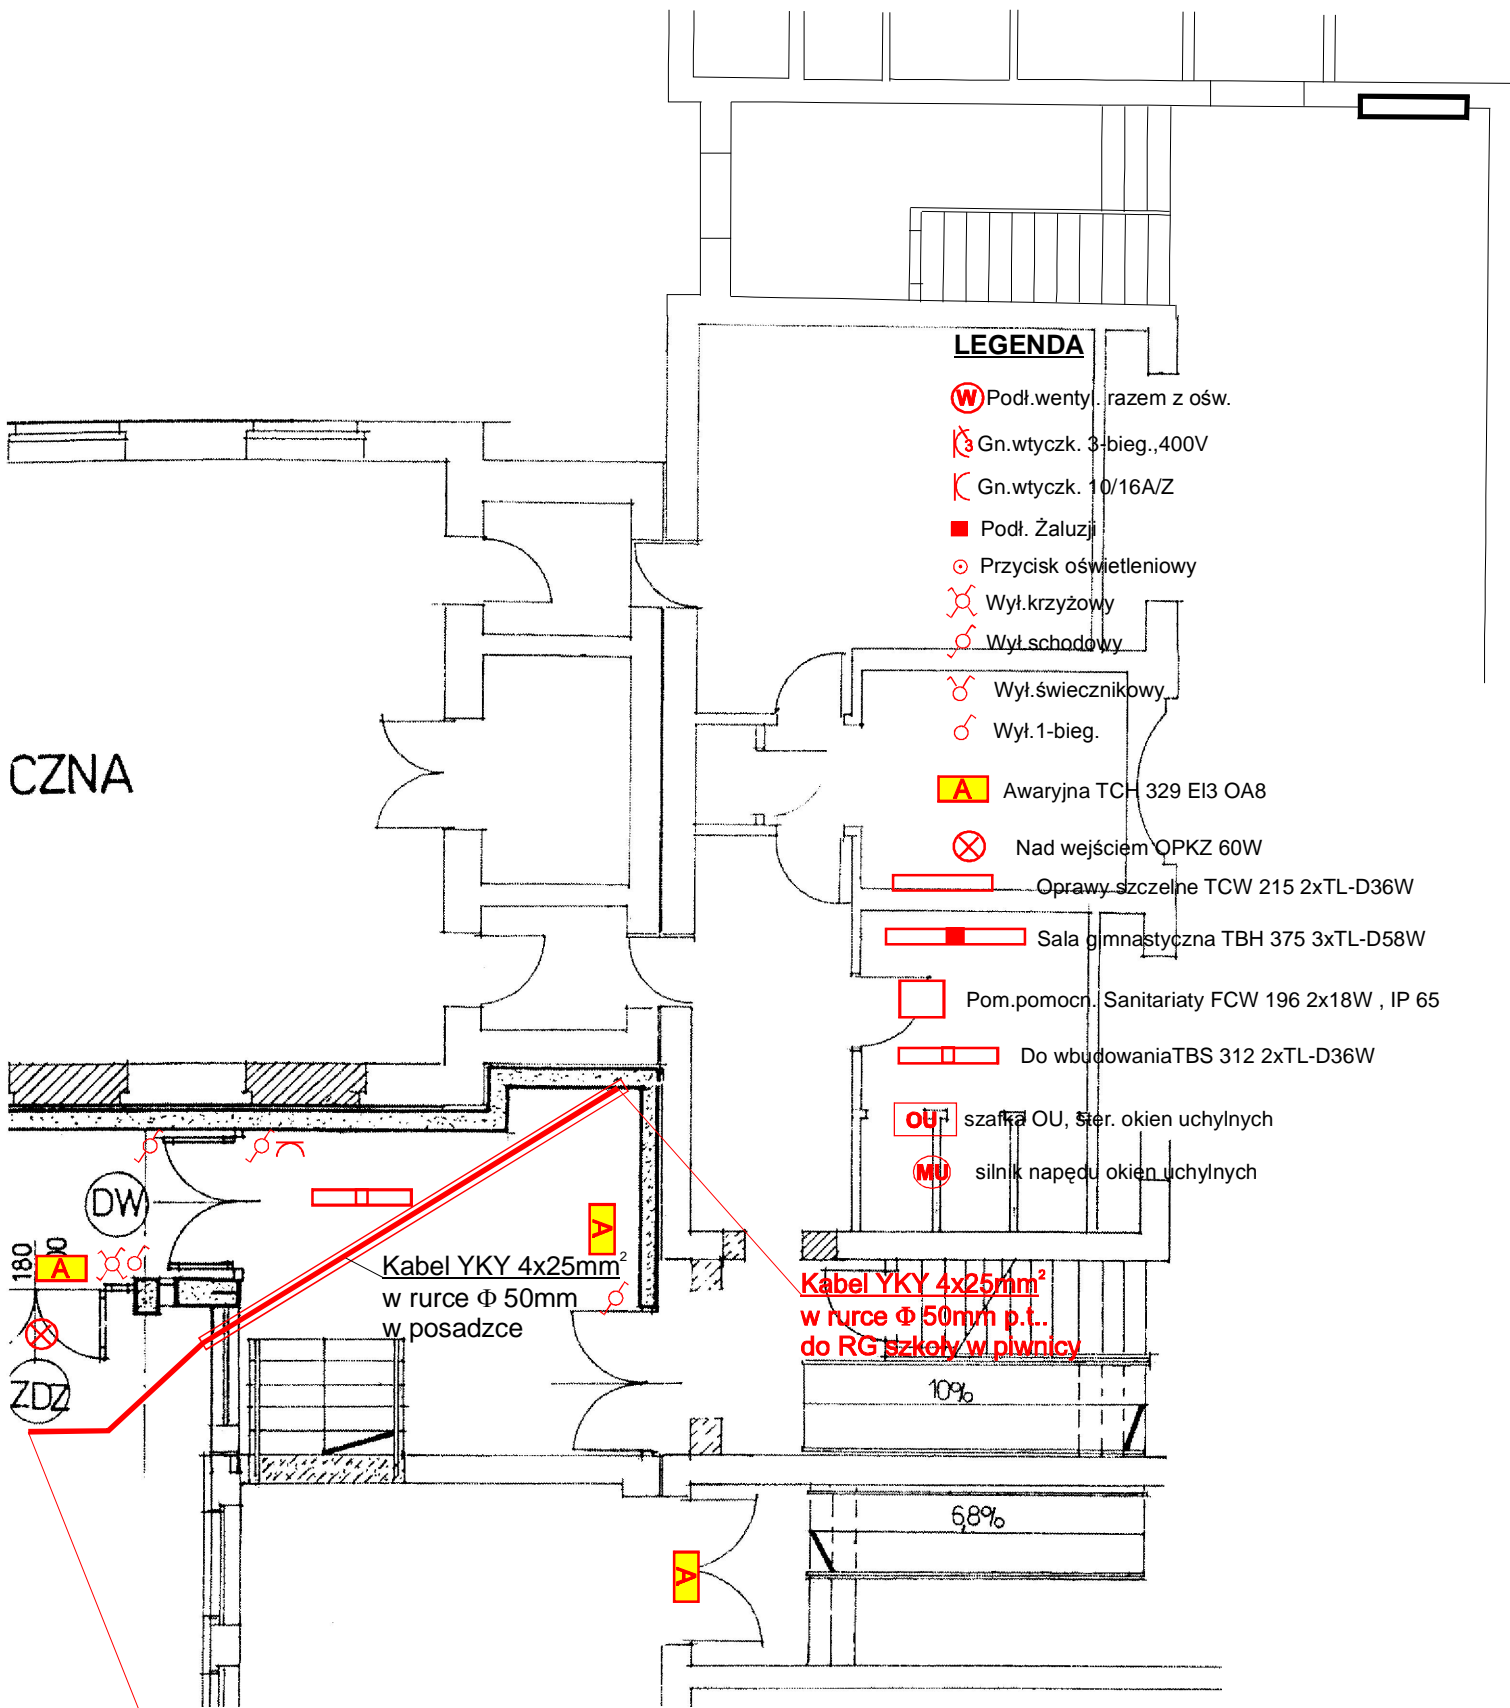

# LEGENDA

- (W)** Podł. wentyl. razem z ośw.
- (3)** Gn.wtyczk. 3-bieg., 400V
- (K)** Gn.wtyczk. 10/16A/Z
- (■)** Podł. Żaluzji
- (○)** Przycisk oświetleniowy
- (X)** Wyl.krzyżowy
- (X)** Wyl.schodowy
- (X)** Wyl.świecznikowy
- (X)** Wyl.1-bieg.
- (A)** Awaryjna TCH 329 EI3 OA8
- (X)** Nad wejściem OPKZ 60W
- (■)** Oprawy szczelne TCW 215 2xTL-D36W
- (■)** Sala gimnastyczna TBH 375 3xTL-D58W
- (■)** Pom.pomocn. Sanitariaty FCW 196 2x18W , IP 65
- (■)** Do wbudowania TBS 312 2xTL-D36W
- (OU)** szafka OU, ster. okien uchylnych
- (MU)** silnik napędu okien uchylnych

Kabel YKY 4x25mm<sup>2</sup>  
w ziemi na gł.0,7m  
(cd na rys nr 2)

Kabel YKY 4x25mm<sup>2</sup>  
w rurce Φ 50mm  
w posadzce

Kabel YKY 4x25mm<sup>2</sup>  
w rurce Φ 50mm p.t..  
do RG szkoły w piwnicy

<b>ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO</b> inż.Wiesław Dawid 42- 600 Tarnowskie Góry, ul. Rynek 6 tel./fax (032) 381-04-00		PROJEKTOWAŁ	inż. Wiesław Dawid	
		OPRACOWAŁ		
		SPRAWDZIŁ		
INWESTOR	Urząd Gminy Krupski Młyn			
OBIEKT	Budowa sali gimnast. wraz z modernizacją budynku zespołu szkół w K.Młynie			
<b>Trasa kabla zasilającego RG sali gimnastycznej</b>			DATA	06/10
			SKALA	NR RYS.
				3/A