




PRZEKRÓJ 2-2

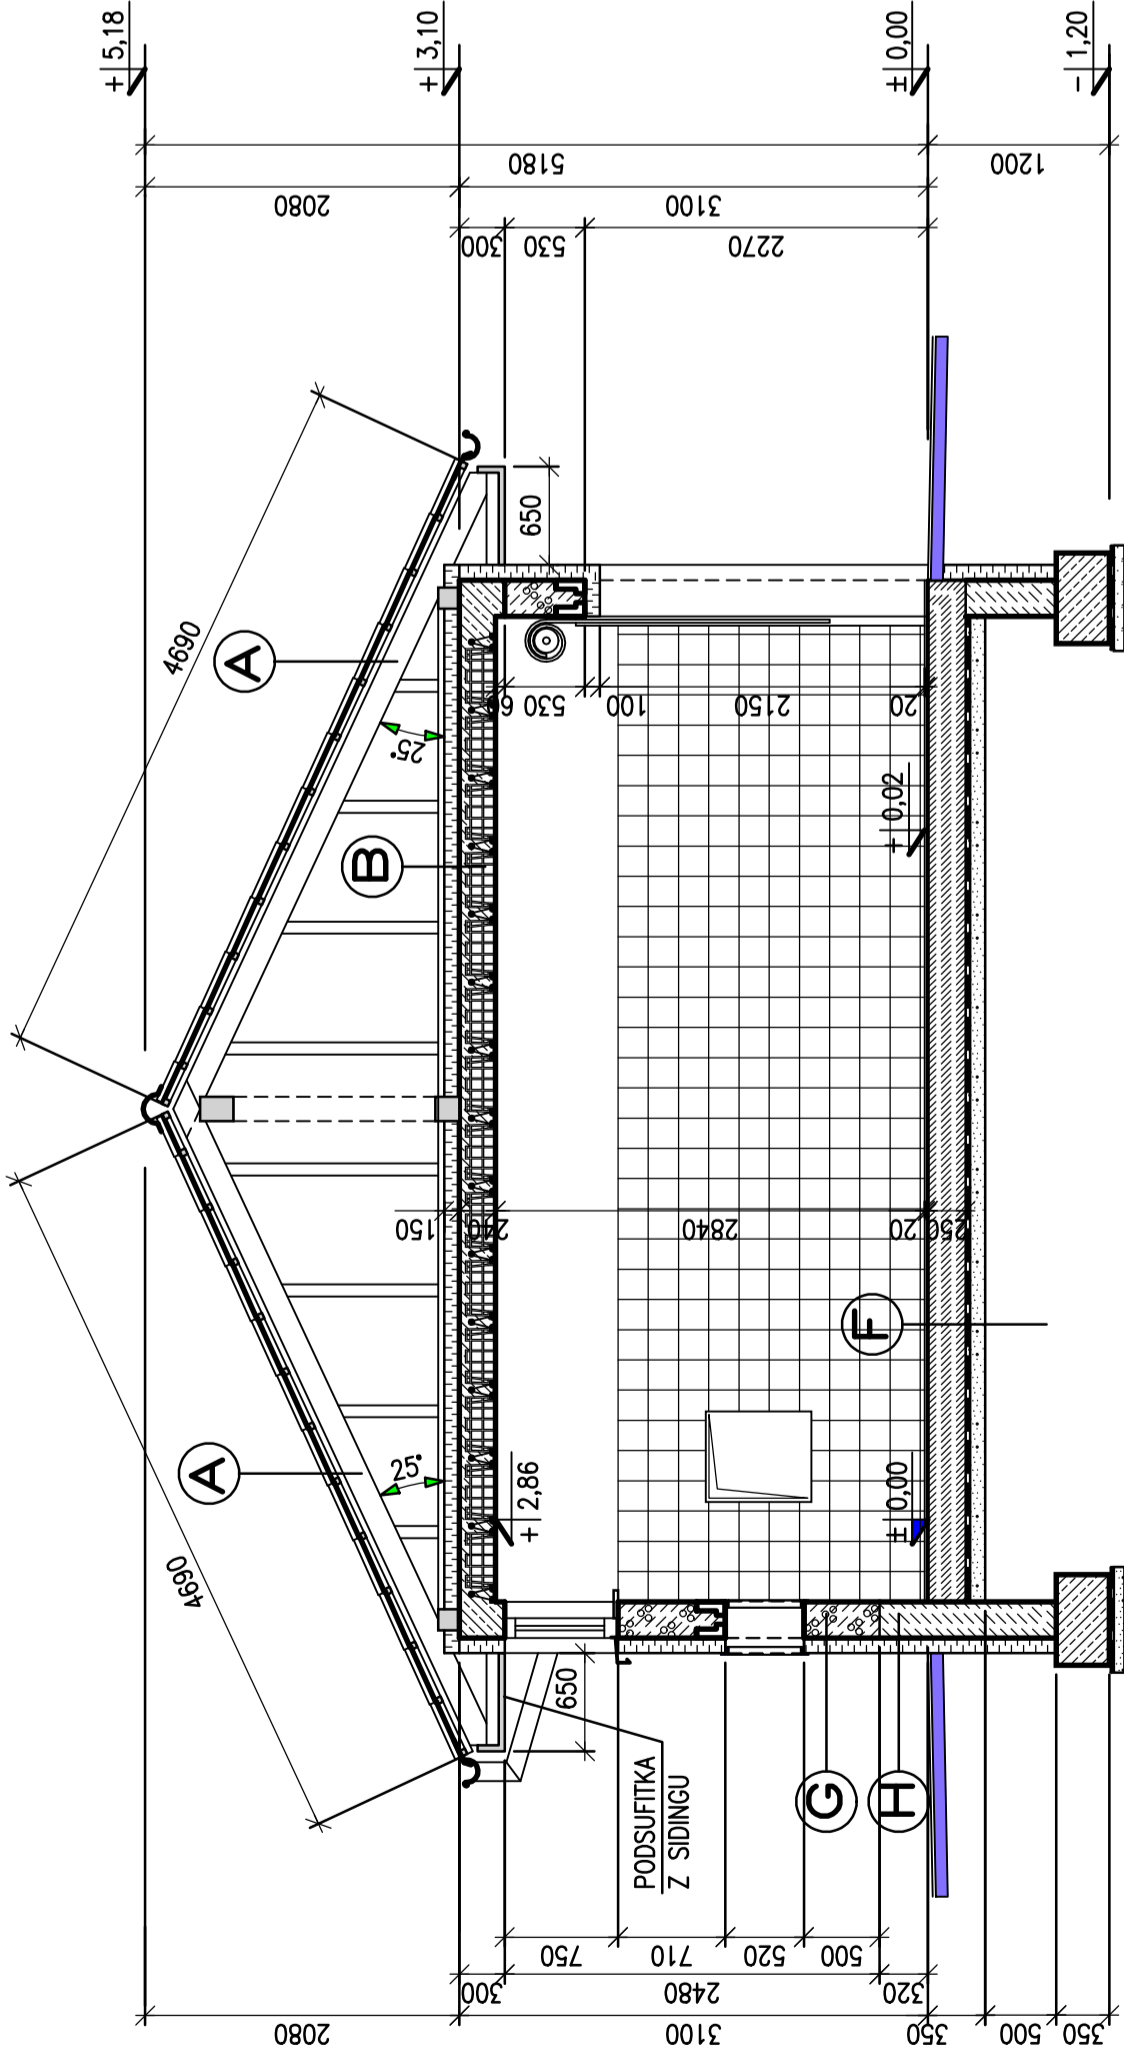

PRZEKRÓJ 3-3

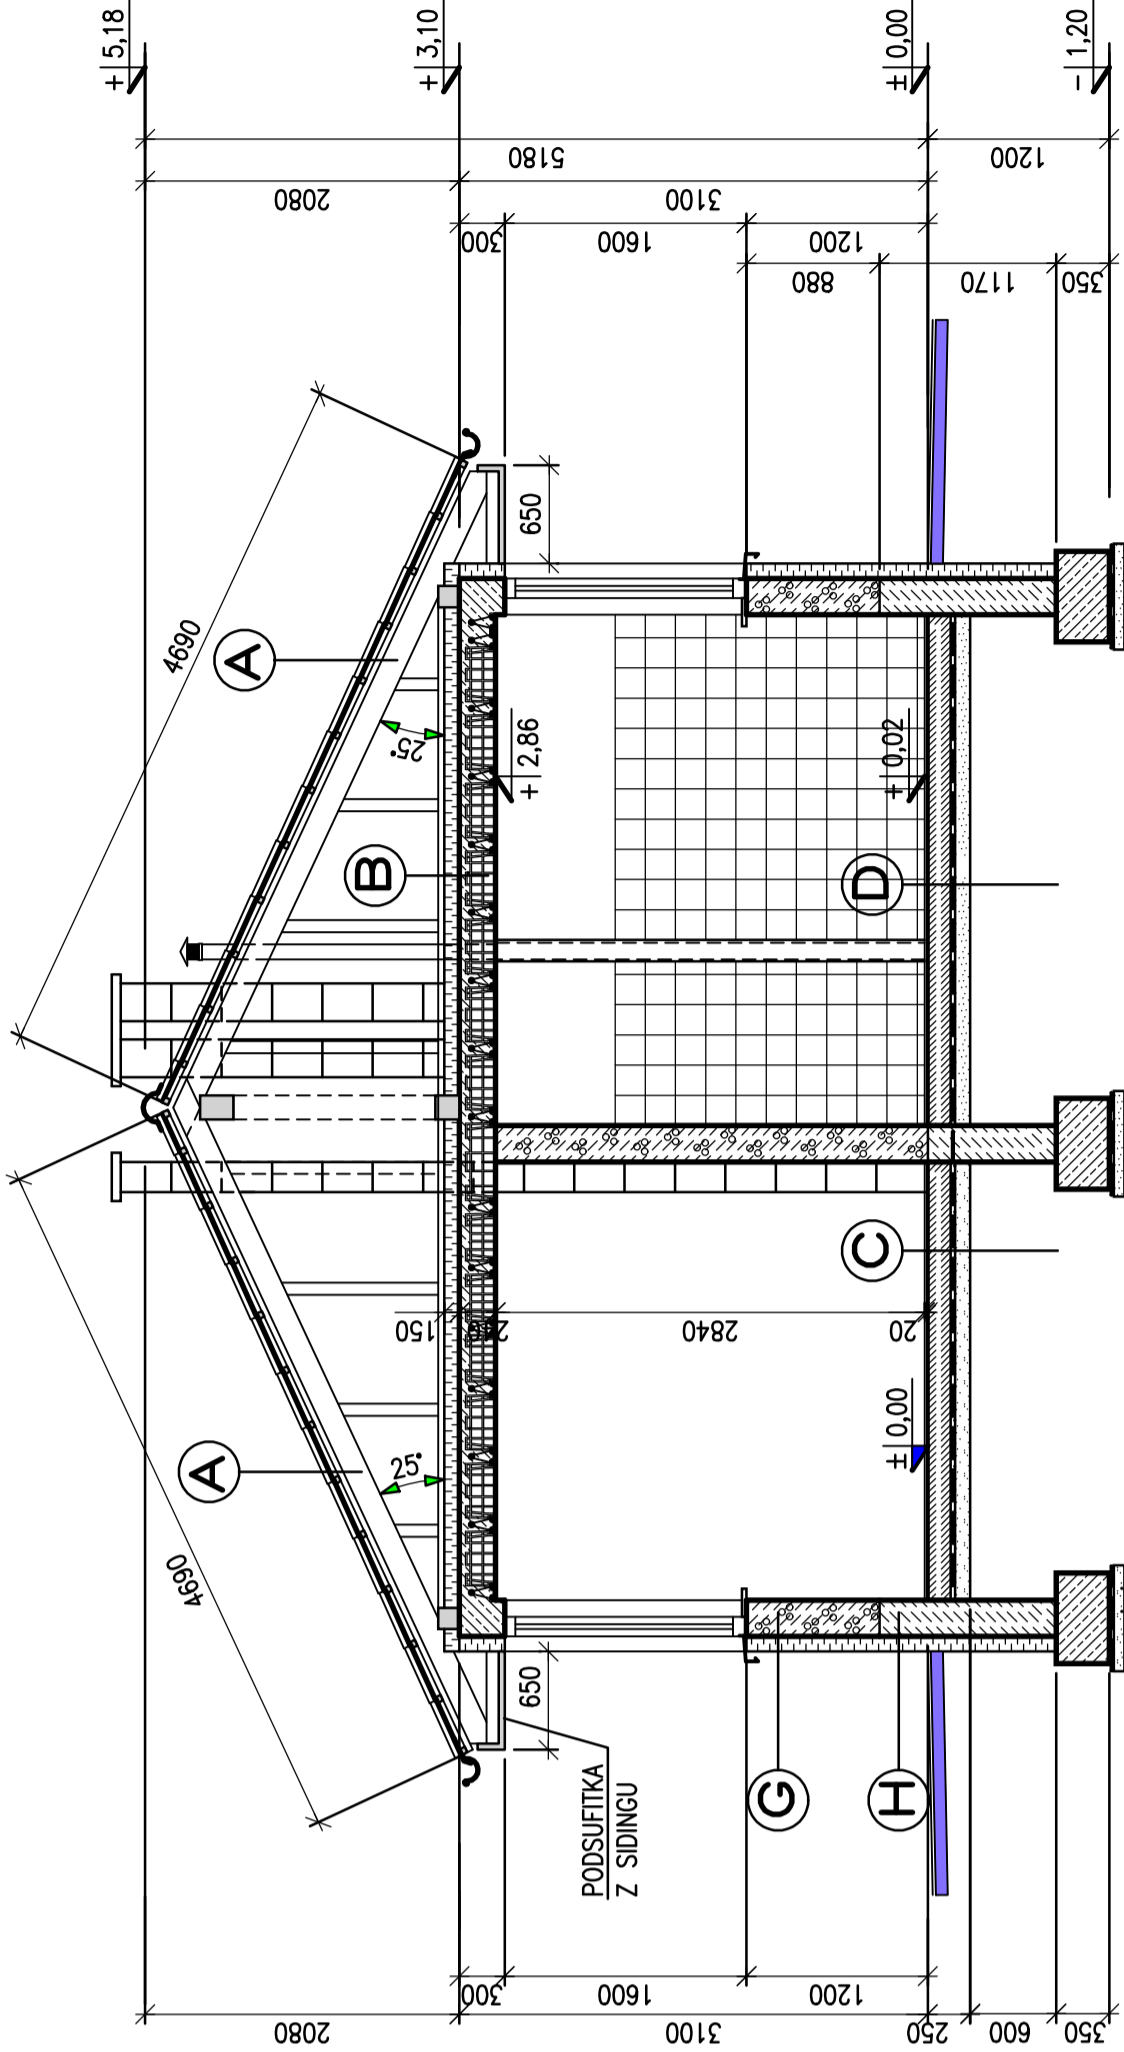

PRZEKRÓJ 1-1

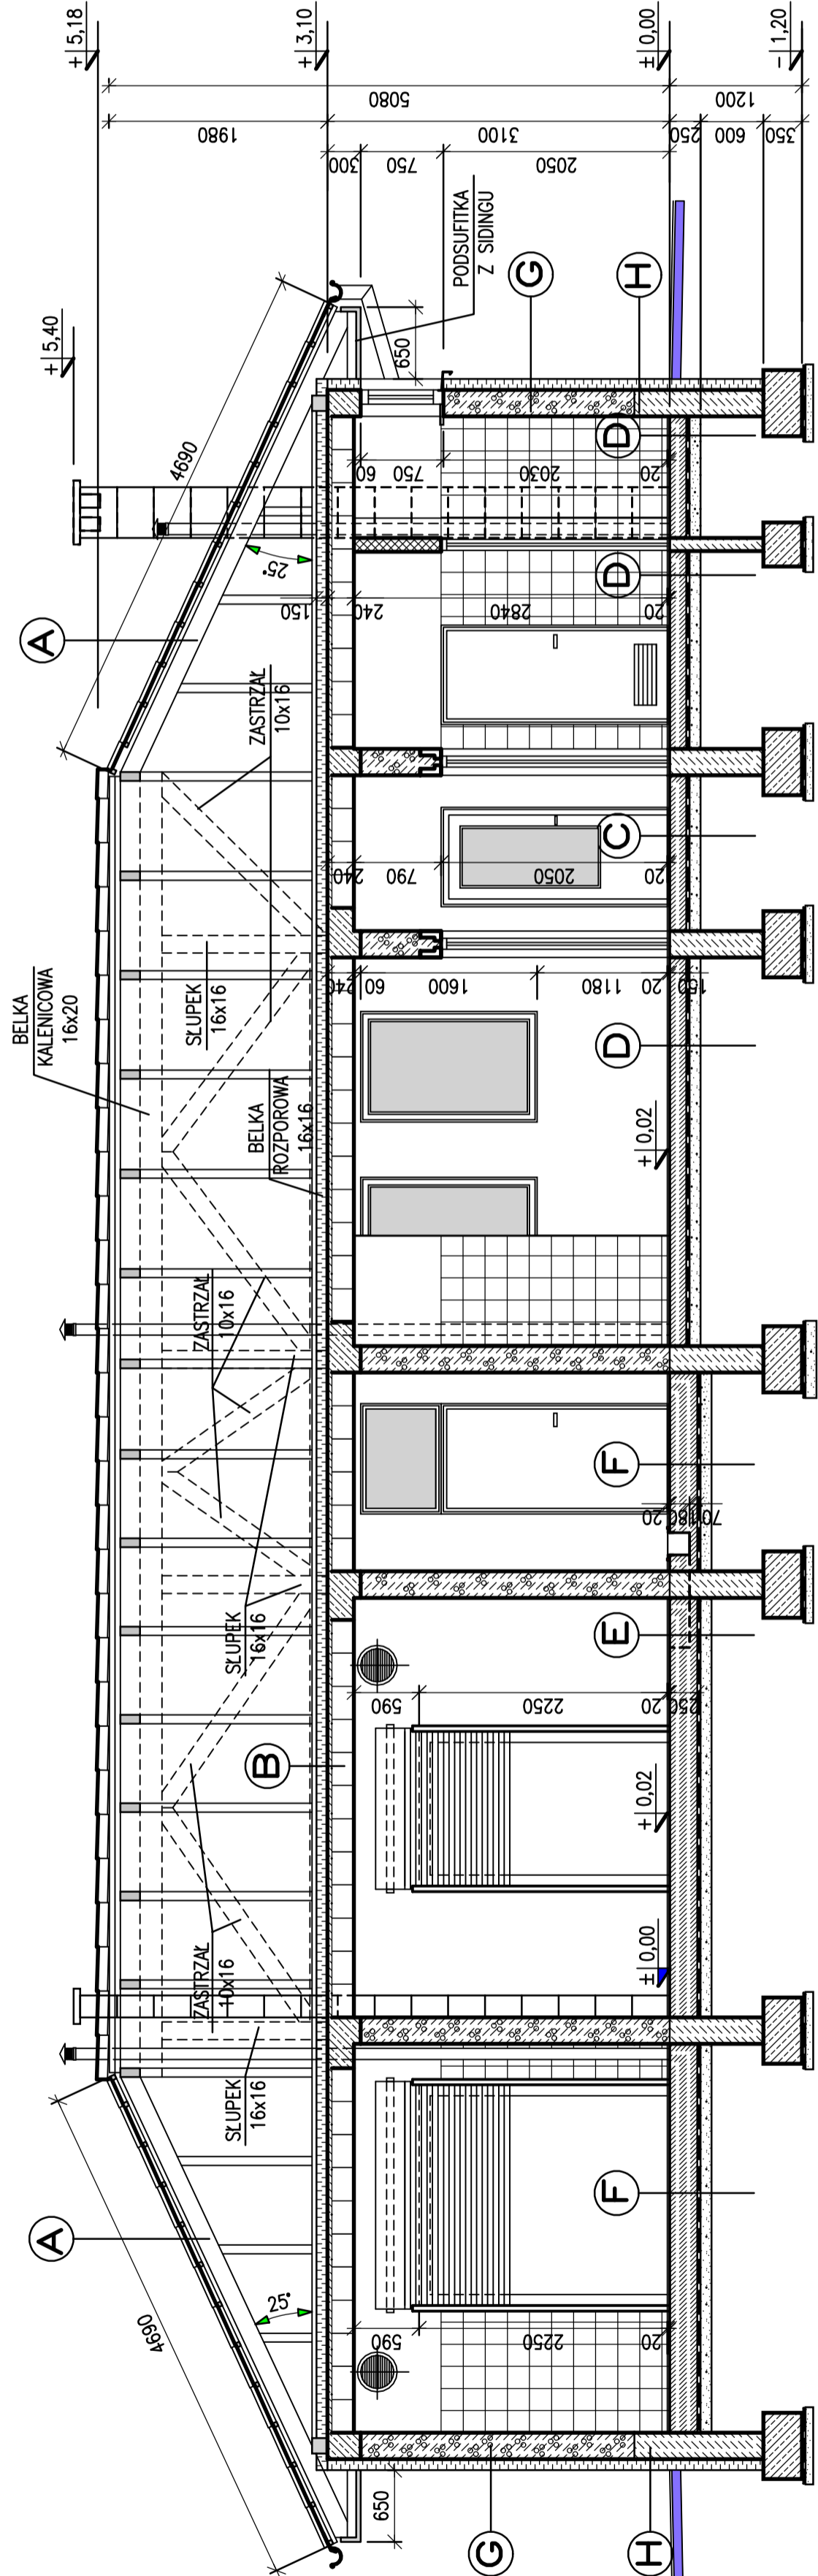

- (A) DACH**
- BLACHA DACHÓWKOWA
 - LATY 4x4
 - KONTRLATY 4x4
 - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
 - KROKIEW 8x16

- (B) STROP**
- STYROPIAN "FS20" 15cm
 - PAROIZOLACJA Z FOLII POLETYLENOWEJ
 - STROP CERAMICZNY
 - GĘSTOZEBROWY "FERT" 24 cm
 - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

- (C) POSADZKA W POM. 01; 02; 03; 05; 06 i 07**
- PŁYTKI GRESOWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
 - PŁYTKA BETONOWA ZEBROJONA SIATKĄ #4,5
 - O OCZKACH 30x30 cm 15 cm
 - IZOLACJA POZIOMA – 2 x FOLIA PCV
 - PODKŁAD BETONOWY 10 cm
 - GRUNT

- (D) POSADZKA W POM. 04 i 12**
- PŁYTKI GRESOWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ WODOSZCZELNEJ 2 cm
 - PŁYTKA BETONOWA ZEBROJONA SIATKĄ #4,5
 - O OCZKACH 30x30 cm 15 cm
 - IZOLACJA POZIOMA – 2 x FOLIA PCV
 - PODKŁAD BETONOWY 10 cm
 - GRUNT

- (E) POSADZKA W POM. 08 i 09**
- ŻYWICA EPOKSYDOWA (np. SIKAFLOOR 2530 W)
 - WYLEWKA SAMOPROZDILNĄCA 2 cm
 - PŁYTKA BETONOWA ZEBROJONA SIATKĄ #4,5
 - O OCZKACH 30x30 cm 25 cm
 - IZOLACJA POZIOMA – 2 x FOLIA PCV
 - PODKŁAD BETONOWY 10 cm
 - GRUNT

- 1. KOMINY WENTYLACYJNE WYKONAĆ Z KSZTAŁTEK**
- JEDNOKANAŁOWYCH O WYMIARZE ZEWNĘTRZNYM 25 x 20 cm
 - DWUKANAŁOWYCH O WYMIARZE ZEWNĘTRZNYM 46 x 20 cm (np. Z SYSTEMU WENTYLACYJNEGO SCHIDEL).

- 2. W UMYWALINI (POM. 04), W POMIESZCZENIACH SZATNI (POM. 05 i 06) I W POMIESZCZENIU PRASY (POM.10) ORAZ WE WNECIE KUCHENNEJ I UMYWALKOWEJ W JADALNI (POM. 12) ŚCIANY DO WYSOKOŚCI 2,00m WYŁOŻYĆ PŁYTKAMI ŚCIENNYMI.**

- (F) POSADZKA W POM. 10 i 11**
- PŁYTKI GRESOWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ WODOSZCZELNEJ 2 cm
 - PŁYTKA BETONOWA ZEBROJONA SIATKĄ #4,5
 - O OCZKACH 30x30 cm 25 cm
 - IZOLACJA POZIOMA – 2 x FOLIA PCV
 - PODKŁAD BETONOWY 10 cm
 - GRUNT

- (G) ŚCIANY ZEWNĘTRZNE**
- TYNK MINERALNY KORKOWY
 - OCIEPLENIE STYROPIAN "FS20" 10 cm (metoda lekką mokra)
 - ŚCIANA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 24 cm KOMÓRKOWEGO ODMIANA 400 24 cm
 - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LUB PŁYTKI ŚCienne

- (H) ŚCIANY ZEWNĘTRZNE – COKÓŁ**
- PŁYTKI KLINKIEROWE
 - OCIEPLENIE STYROPIAN "FS20" 10 cm (metoda lekką mokra)
 - ŚCIANA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 24 cm
 - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LUB PŁYTKI ŚCienne

UWAGI:

$\pm 0,00 = 231,30 \text{ m n.p.m.}$

Inwestycja: BUDOWA OGRZEWANIA CENTRALNEGO W BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM W ZAKŁADACH PRACY I WYKONAWCZYM OBREB KRAJOWY M.I.N. - DZIAŁKI NR: 235/22; 229/22.35	Imię i Nazwisko	Specj. nr upr.	Data	Podpis
	Projektował	734/87	02.2010	
	Wykonat	734/87	02.2010	
	Sprawił	734/87	02.2010	
BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY PRZEKROJE – RYS. ZESTAWCZY	Imię i Nazwisko	Specj. nr upr.	Data	Podpis
	Projekt nr	426/09-11	02.2010	
	Zestawienie rys.	1:50	02.2010	
	Stadium: Projekt wykonawczy	426/09-11-03	02.2010	
P.W. "ENEKO" SP. Z O.O. – GLIWICE				